
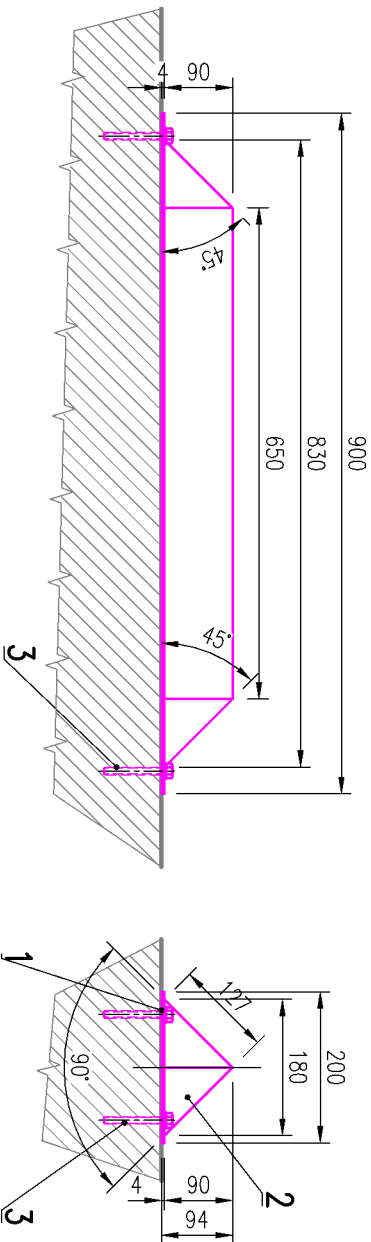


USMĚRŇOVAČ NÁTOKU:

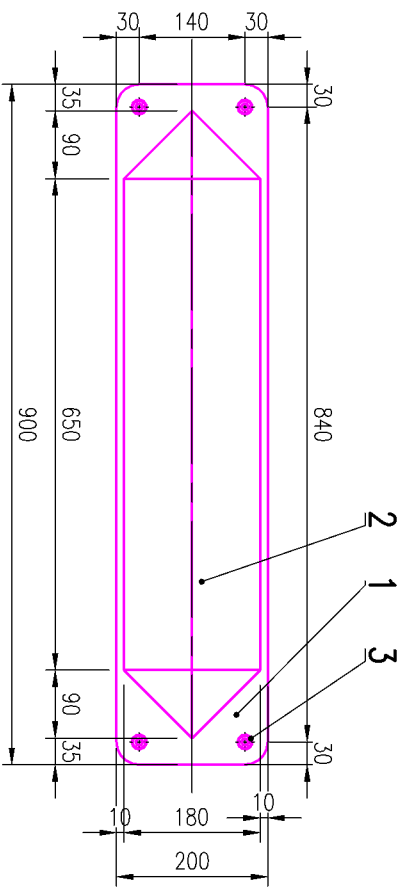

KUSOVNIK: Z05–USMĚRŇOVAČ NÁTOKU

POZ.	POPIS	MNOŽSTVÍ	M.J.	HMOTNOST JEDNOTKOVÁ kg/M.J.	HMOTNOST CELKOVÁ kg
1	KOTVENÍ PLECH NEREZOVÝ PLECH DLE EN 10088-Z ROZMĚR 1300x300x4,0 mm, mat. DIN 1.4301	1	ks	12,3	12,3
2	BOČNICE NEREZOVÝ PLECH DLE EN 10088-Z ROZMĚR 1350x200x4,0 mm, mat. DIN 1.4301	2	ks	8,5	17,0
3	KOTVY – VVRTÁNÍ OTVORU Ø 15 mm, HLoubKA ZÁVRTU 110 mm – KOTE – AE – WB 15x90 M10/10x105	4	ks		


CELKOVÁ HMOTNOST (1ks): 29,3 kg
CELKOVÁ HMOTNOST (3ks): 87,9 kg

LEGENDA:

— ZAMEČNICKÉ VÝROBKY / OCELOVÉ KONSTRUKCE
— OSTATNÍ KONSTRUKCE A STAVBA

POZNÁMKY:

- 1) NEREZOVÉ SOUČÁSTI PO ZHOTOVENÍ PASIVOVAT PASIVAČNÍM GELEM.
- 2) CELKEM VYROBIT 3ks.
- 3) DÍLCE INSTALOVAT NA DNO V ČS 1–1 PŘED VYLITÍM SPÁDOVÉHO BETONU.

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz				 projekce • inženýring • realizace vodo hospodářských staveb	
VYPRACOVAL	ING. J. SLÁDEK	ODP. PROJEKTANT	ING. LUKÁŠ ZIMMERMANN	ČÍSLO ZAKÁZKY	2022018
OBJEDNATEL	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž			DATUM	03/2024
ZAKÁZKA	KANALIZACE A ČOV PAČLAVICE VČETNĚ M.Č. PORNICE A LHOTA				
		STUPEŇ	DPS		
		FORMÁT	2x A4		
		MĚŘÍTKO	M 1:10		
D.7 D.7.1	PS 02 ČERPAČÍ STANICE - STROJNÍ ČS 1-1			ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY Z05				D.7.1.9	